

Indkomne hørings svar til Forslag til Hvidovre Kommuneplan 2016

Fra: Christine Brønnum-Johansen
Sendt: 30. august 2016 14:35
Til: Offentlig postkasse Kultur, Miljø & Vækst
Cc: Henrik Nielsen
Emne: Forslag til Hvidovre Kommuneplan 2016: Hørings svar fra Erhvervsstyrelsen

Vedhæftede filer: 30082016_Aftalenotat - Notat om aftalte ændringer og suppleringer.pdf

Hørings svar

Hvidovre Kommune har den 28. juni 2016 sendt forslag til Kommuneplan 2016 i offentlig høring. Indsigelsesfristen er den 5. september 2016.

Erhvervsstyrelsen har holdt telefonmøde med kommunen den 24. august 2016 på teknikerniveau. I samtalen blev Erhvervsstyrelsens foreløbige bemærkninger til forslaget drøftet.

Hvidovre Kommune tilkendegav, at der vil ske følgende tekniske rettelser i kommuneplanen:

- "Hovedcenter" ændres til "Bymidte" i planforslagets kapitel "3.3 Centerområder"
- Uoverensstemmelse i størrelsen på den samlede ramme til butikker med særlig pladskrævende varer i retningslinje 3.3.7 og 3.3.8 rettes.

Vedhæftet er de aftalte ændringer til Hvidovre Kommuneplan 2016 vedr. detailhandel, som er indgået mellem Erhvervsstyrelsen og Hvidovre Kommune.

Erhvervsstyrelsen[i]. finder ikke anledning til at gøre indsigelse efter planlovens § 29, stk. 1[ii], mod forslag til Hvidovre Kommuneplan 2016 under forudsætning af, at der ved den endelige vedtagelse medtages de ændringer og suppleringer, som fremgår af Erhvervsstyrelsens vedlagte notat af 30. august 2016.

Med venlig hilsen

Christine Brønnum-Johansen
Landskabsarkitekt

ERHVERVSSTYRELSEN
Plantilsyn

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291335
E-mail: ChrBro@erst.dk
www.erhvervsstyrelsen.dk

ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

[i] Erhvervs- og vækstministeren har pligt til på statens vegne at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29, stk. 1, hvis et forslag til kommuneplan eller ændringer af en kommuneplan ikke er i overensstemmelse med de overordnede interesser, se "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017", udsendt af Erhvervs- og Vækstministeriet 2015.

[ii] jf. planlovens § 29, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 af lov om planlægning.

Planforslaget er alene vurderet i forhold til de overordnede statslige interesser.

NOTAT

30. august 2016

Sag 2016-5949

/chrbro

Notat om aftalte ændringer i Hvidovre Kommunes forslag til Kommuneplan 2016

Hvidovre Kommune har den 28. juni 2016 sendt forslag til Kommuneplan 2016 i offentlig høring. Indsigelsesfristen er den 5. september 2016.

Erhvervsstyrelsen har holdt telefonmøde med kommunen den 24. august 2016 på teknikerniveau. I samtalen blev Erhvervsstyrelsens foreløbige bemærkninger til forslaget drøftet.

Det følgende er de aftalte ændringer til Hvidovre Kommuneplan 2016, som er indgået mellem Erhvervsstyrelsen og Hvidovre Kommune.

Detailhandel

- I. Hvidovre Kommune indsætter kort i pdf-versionen af kommuneplanen med centerstrukturens med afgrænsning af hhv. bymidte, bydelscentre, lokalcentre og området til butikker med særlig pladskrævende varer. På kommunens hjemmeside er kortet vist under afsnittet "Centerområder".
- II. Hvidovre Kommune supplerer redegørelsen for udvidelse af bydelscentret Hvidovre Stationscenter, så det fremgår, at udvidelsen er baseret på den statistiske metode. Dette vises gerne med et kort, men som minimum skal det fremgå, at udvidelsen er i overensstemmelse med den statistiske metode.
- III. Hvidovre Kommune supplerer redegørelsen for det nye lokalcenter Hvidovrevej Nord, så det fremgår at udvidelsen er baseret på den statistiske metode og omfatter eksisterende butikker og erhverv.

ERHVERVSSTYRELSEN

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

Tlf. 35 29 10 00

Fax 35 29 10 01

CVR-nr 10 15 08 17

E-post erst@erst.dk

www.erst.dk

ERHVERVS- OG

VÆKSTMINISTERIET

2.

Fra: Lone Månsson
Sendt: 18. juli 2016 13:33
Til: Offentlig postkasse Kultur, Miljø & Vækst
Emne: indsigelse / Cirkusgrunden

se vedhæftede skrivelse.bekræft venligst modtagelse.

mvh

lone ravn månsson

Hvidovre 18. juli 2016

Indsigelse mod lokalplan for området Cirkusgrunden/Byvej.

Vi vil hermed igen gøre indsigelse imod lokalplanen vedr. nyt og højt byggeri med op til 300 lejemål på Cirkusgrunden.

Og hvad med de indsigelser samt den underskriftindsamling som vi afleverede tilbage i oktober 2015, tager I stadigvæk dem med i jeres nye høring eller var det bare spild af vores tid?

Vi er flere parceller der har haver direkte ud til Cirkusgrunden, og vi ser det som en stor forringelse af vores boligområde, hvis dette forslag bliver vedtaget.

Hvis forslaget bliver vedtaget, vil vores privatliv blive krænket i høj grad, da bebyggelse i op til 8 etager vil medføre, at de nye beboere vil kunne se direkte ned i vores haver og huse, og tænk på alle de år vi kommer til at bo ud til en byggeplads. Og hvad med den støj vi efterfølgende kommer til at leve med, både fra den nye børneinstitution samt den nye bebyggelses beboere og biler. Laver I en støjmåling før og efter byggeriet, så vi ved om det bliver sundhedsskadeligt?

Udover dette vil det også medføre at vores huse vil falde voldsomt i værdi, hvis det overhovedet bliver muligt for os at sælge dem, med denne bebyggelse samt en børneinstitution i baghaven. Er det bare et tab vi må acceptere, eller får vi en kompensation fra jer for dette tab?

Og hvad med beboersammensætningen, bliver det endnu en Ghetto i kommunen, så vi får endnu flere problemer i området end de nuværende, med flere utilpassede unge, og hvad med adgangsforholdene for al den trafik der vil komme, er det tænkt ind i jeres planlægning?

Hvad er tidshorizonten for det påtænkte byggeri, og vil vi blive inddraget i planerne og have en indflydelse på udformning og placering?

Da vi i sin tid købte vores huse var der en klausul hvor man ikke måtte bygge over 2 etager på Cirkus-grunden, hvad blev der lige af denne? Det var blandt andet den der gjorde at vi turde købe hus så tæt på, et ubeboet område.

Vi er flere der påtænker at flytte fra området hvis tæt høj bebyggelse vedtages på Cirkusgrunden, og det vil vi være meget ked af, da vi er meget glade for at bo i vores huse, og så skal vi i hvert fald ikke bo i Hvidovre kommune, så i kommer til at miste nogle gode skatteborgere.

Vores forslag til hvad Cirkusgrunden kunne bruges til, et grønt område/park da Cirkusgrunden dagligt bruges af rigtig mange og især nu hvor der også skal bygges en Idræts børne institution på grunden. Det ville gavne både børn og voksne og pynte på vores nærmiljø. Eller rækkehuse kunne være en løsning, gerne i et plan da der jo i kommunen er mangel på boliger til ældre borgere uden trapper, og disse ville ikke generere de nuværende beboere på samme måde som det påtænkte høje byggeri.

Lone og Nick Månsson, Kærgårdsvej 38

Jane og Kim Ruusunen, Kærgårdsvej 36

Birgitte og Sarah P.S. Rantzau, Kærgårdsvej 34

Fra: 3.parter [<mailto:3.parter@energinet.dk>]
Sendt: 26. juli 2016 13:01
Til: Henrik Nielsen
Cc: Thomas Rask Eriksen; Dorte Udengaard Hansen
Emne: SV: Modtagelse af hørings svar til Hvidovre Kommunes forslag til Kommuneplan 2016 - jeres sagsnr. 16/14046

Kære Henrik Nielsen.

Tak for orienteringen.

Blot en enkelt lille rettelse til retningslinje 5.10.12 i afsnit 5.10 om vindmøller: Vindmøller skal placeres i en afstand **fra respektafstanden**.... I retningslinjen står 'deklarationsarea'l. I kunne evt. overveje, at indarbejdet afsnittet om 'høre genstande' il Kommuneplanen.

Ellers ingen bemærkninger i relation til vores eltransmissionsanlæg.

Venlig hilsen

Gitte Madsen

3. parter
Plan og Miljø



Tonne Kjærsvvej 65
7000 Fredericia
www.energinet.dk

Fra: Henrik Nielsen
Sendt: 25. juli 2016 11:37
Til: 3.parter
Emne: Modtagelse af hørings svar til Hvidovre Kommunes forslag til Kommuneplan 2016 - jeres sagsnr. 16/14046

Kære Gitte Madsen.

Vi skal herved kvittere for modtagelsen af jeres hørings svar til Hvidovre Kommunes forslag til Kommuneplan 2016.

Jeg skal i den anledning bemærke, at kommuneplanforslaget allerede har optaget jeres bemærkninger, der i øvrigt svarer til dem, I sendte til det fremlagte forslag til Kommuneplan 2014:

- Det gælder redegørelsen til afsnit 5.9 om tekniske anlæg (s. 115) og det tilhørende kortbilag til kap. 5.9 og 5.10.
- Det gælder desuden retningslinje 5.10.12 i afsnit 5.10 om vindmøller.

Giv os venligst besked, hvis I på denne baggrund ønsker at ændre jeres hørings svar.

Venlig hilsen

Henrik Nielsen
Arkitekt/souschef



Hvidovre Kommune
Kultur, Miljø & Vækst
Plan- og Miljøafdelingen
Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre

Telefon: 3639 3561
Mobil: 5158 7748
hni@hvidovre.dk
kmv@hvidovre.dk
www.hvidovre.dk

Fra: 3.parter
Sendt: 22. juli 2016 08:21
Til: Offentlig postkasse Kultur, Miljø & Vækst
Cc: Thomas Rask Eriksen; Dorte Udengaard Hansen
Emne: Hørings svar fra Energinet.dk til Hvidovre Kommunes forslag til Kommuneplan 2016

Til Hvidovre Kommune.

Hermed Energinet.dk's høringsvar (se vedhæftede) til Hvidovre Kommunes kommuneplanforslag 2016.

Kontakt gerne undertegnede ved evt. spørgsmål.

Vores sagsnummer er 16/14046.

Venlig hilsen

Gitte Madsen

3. parter
Plan og Miljø



Tonne Kjærsvvej 65
7000 Fredericia
www.energinet.dk

Hvidovre kommune
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre
Sendt til e-mail: kmv@hvidovre.dk

Tonne Kjærsvvej 65
7000 Fredericia
Tel. +45 70 10 22 44
Fax +45 76 24 51 80

info@energinet.dk
www.energinet.dk
cvr-nr. 28 98 06 71

Høringsvar fra Energinet.dk til Hvidovre Kommunes forslag til Kommuneplan 2016

22. juli 2016
GMA/GMA

Energinet.dk har ikke i forbindelse med eltransmissionsnettet nogle bemærkninger til Hvidovre Kommunes kommuneplanforslag 2016, der giver anledning til at opfordre Naturstyrelsen til statslig indsigelse af hensyn til vores kabelanlæg eller planer for samme.

Til information kan det oplyses, at Energinet.dk ejer, driver og bygger det danske el- og gastransmissionsnet, som også knytter Danmark sammen med el- og gassystemerne i vores nabolande. Energinet.dk ejer således eltransmissionsnettet på mere end 100 kV.

For information om luftledninger og kabler på lavere spændingsniveauer bedes Hvidovre Kommune kontakte relevante netvirksomheder, som er ejer heraf.

Energinet.dk har følgende tekniske bemærkninger til Hvidovre Kommunes kommuneplanforslag 2016 i relation til vores eltransmissionsnet.

Bemærkninger

Gennem Hvidovre Kommune forløber vores:

- 400 kV (jord)kabel HK 4008 Avedøreværket-H. C. Ørstedværket
- 400 kV (jord)kabel HK 4009 Ishøj-Avedøreværket-H. C. Ørstedværket
- 132 kV (jord)kabel HK 1212 Brøndbygård-Avedøreværket 1
- 132 kV (jord)kabler HK 1213 Brøndbygård-Avedøreværket 2
- 132 kV (jord)kabler HK 1214 Brøndbygård-Avedøreværket 3.

Se kortudsnittet på sidste side som viser Hvidovre Kommune med gul transparent farve, 400 kV kabeltracé med røde stiplede linjer og 132 kV kabeltracé med sorte stiplede linjer.

Ovennævnte kan indarbejdes i afsnittet 'Miljø og forsyning' i kommuneplanen såvel som nedenstående fokuspunkter. Der kan i afsnittet evt. også suppleres med linket <http://www.energinet.dk/DA/El/Sider/default.aspx>, der henviser til Energinet.dk – EL.

Vindmøller:

Energinet.dk anmoder om, at følgende sikkerhedsafstande indskrives i retningslinjerne gældende for vindmøller:

Energinet.dk anbefaler følgende sikkerhedsafstande til vindmøller:

- Vindmøller nær Energinet.dk's jordkabelanlæg skal som minimum placeres i en afstand på 50 m fra respektafstanden langs jordkabelanlæg. Ovennævnte anbefalede sikkerhedsafstand, som gælder både små og store vindmøller, skal sikre, at vindmøller ikke påfører Energinet.dk's jordkabelanlæg skader ved lynnedslag med store følger for højspændingsanlægget og ikke mindst påvirke forsyningssikkerheden.
- Vindmøller nær Energinet.dk's luftledningsanlæg skal som minimum placeres i en afstand på vindmøllens fulde totalhøjde fra respektafstanden langs luftledningsanlægget.

Ovennævnte anbefalede sikkerhedsafstand skal sikre, at placering af vindmøller ikke medfører en risiko for kollision med Energinet.dk's luftledningsanlæg, hvis vindmøllen skulle vælte eller en vinge falde af. Et havari på f.eks. en vindmølle der medfører, at luftledningerne på højspændingsanlægget brydes, kan i værste tilfælde forvolde personskade, hvis man befinder sig i nærheden, og det kan få store følger for højspændingsanlægget og ikke mindst påvirke forsyningssikkerheden.

Høje genstande:

Vi har følgende anbefalede sikkerhedsafstande til høje genstande nær et transmissionsanlæg:

- Høje genstande som fx vindmøller, antenner skorstene mv., nær Energinet.dk's luftledningsanlæg, skal som minimum placeres i en afstand på genstandens fulde totalhøjde fra respektafstanden¹ langs luftledningsanlægget.

Den anbefalede sikkerhedsafstand skal sikre, at placering af høje genstande ikke medfører risiko for kollision med Energinet.dk's luftledningsanlæg, hvis genstanden fx skulle vælte. Risikoen er, at luftledningerne på højspændingsanlægget brydes og kan i værste tilfælde forvolde personskade, hvis man befinder sig i nærheden, samt det kan få store følger for højspændingsanlægget og ikke mindst påvirke forsyningssikkerheden.

Forsigtighedsprincip og magnetfelter:

Overalt, hvor vi bruger, producerer eller transporterer elektrisk strøm, vil der være magnetfelter. Det betyder, at der vil være magnetfelter tæt på alle elforsyningsanlæg og el-apparater, uanset om det er transformere, luftledninger eller jordkabler. Felternes størrelse afhænger af, hvor megen strøm, der går i ledningen eller apparatet, og de aftager kraftigt med afstanden.

I Danmark har vi ingen minimumsafstande eller grænseværdier, der angår eventuelle langtidsvirkninger af magnetfelter fra højspændingsanlæg. Det vurderer Sundhedsstyrelsen, at der ikke er tilstrækkelig videnskabelig baggrund for.

¹ Respektafstanden som er fastsat for at give betryggende sikkerhed ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg eller ved uheld og ulykker. Respektafstanden er beskrevet i Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5a, § 6.8 (BEK nr. 309 af 27/04/2009).

I stedet har vi et forsigtighedsprincip, som er en anbefaling fra Sundhedsmyndighederne. Forsigtighedsprincippet omfatter eksponering fra magnetfeltet og er formuleret således:

*"Nye boliger og institutioner, hvor børn opholder sig, ikke bør opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg.
Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner.
Begrebet "tæt på" kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den konkrete situation ud fra en vurdering af den konkrete eksponering."*

Forsigtighedsprincippet henvender sig således både til plan- og byggemyndigheder og til ejere af højspændingsanlæg. Energinet.dk ønsker forsigtighedsprincippet fulgt ved plan-/anlægsarbejde og anbefaler, at man følger Vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincippet ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. Vejledningen er udgivet af Elbranchens Magnetfeltudvalg i samarbejde med Kommunernes Landsforening – se venligst denne vedhæftet.

For yderligere oplysninger om magnetfelter se venligst vores hjemmeside www.energinet.dk/magnetfelter.

Generelt:

Om der planlægges, skovrejsningsområder, erhvervsområder, råstofområder (grave-/interesseområde), biogasanlæg, affaldsbehandling, vejanlæg, cykelsti, boligområder el. lign. skal det understreges, at der langs vore kabelanlæg er tinglyst deklaration om respektafstand i forhold til stærkstrømsbekendtgørelsen. Det betyder bl.a., at der indenfor en given afstand til luftledninger/jordkabler ikke uden meddelt dispensation kan etableres anlæg af nogen art herunder beplantning. Deklarationsarealet administreres meget restriktivt, hvormed dispensation ikke kan forventes meddelt.

Fremtidige planer:

Før folketingsvalget 2015 præsenterede den tidligere regering en Vækstpakke 2015, som indeholdte en række initiativer til at løfte væksten i Danmark. Et af de områder, der er indeholdt i vækstpakken, er "Mere effektivt byggeri og billigere forsyning", hvor der er præsenteret 9 initiativer, herunder et initiativ vedrørende "Tilpasning af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne". Se yderligt om vækstpakken på Finansministeriet hjemmeside [her](#)

Der er lavet analyser og forskellige scenarier, der belyser konsekvenserne ved at tilpasse kabelhandlingsplanen. Det betyder konkret, at der er stor usikkerhed om realiseringen af Energinet.dk's kabelhandlingsplan og de demonteringer af luftledninger den indeholder.


Derfor har Energinet.dk sat beslutninger, der er relateret til kabelhandlingsplansprojekter, som ikke allerede er vedtaget som anlægsprojekter i Energinet.dks bestyrelse, i bero, indtil der er skabt en politisk afklaring.

Energinet.dk har også besluttet ikke at offentliggøre en Netudviklingsplan 2015 på grund af en igangværende udredning af konsekvenserne ved en tilpasning af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne. Udredningen, som er foranlediget af en samlet vækstpakke, udarbejdes med deltagere fra Energi- Forsynings- og Klimaministeriet, Energistyrelsen (formand), Finansministeriet og Energinet.dk. Vækstpakken kan studeres yderligt på finansministeriets hjemmeside [her](#).

Udredningen kan føre til, at de nuværende principper for kabellægning og etablering af transmissionsnettet revideres, hvilket i så fald vil betyde, at rammerne for Energinet.dk's Netudviklingsplan vil blive ændret.

Kontakt gerne undertegnede ved evt. spørgsmål.

Kortudsnit

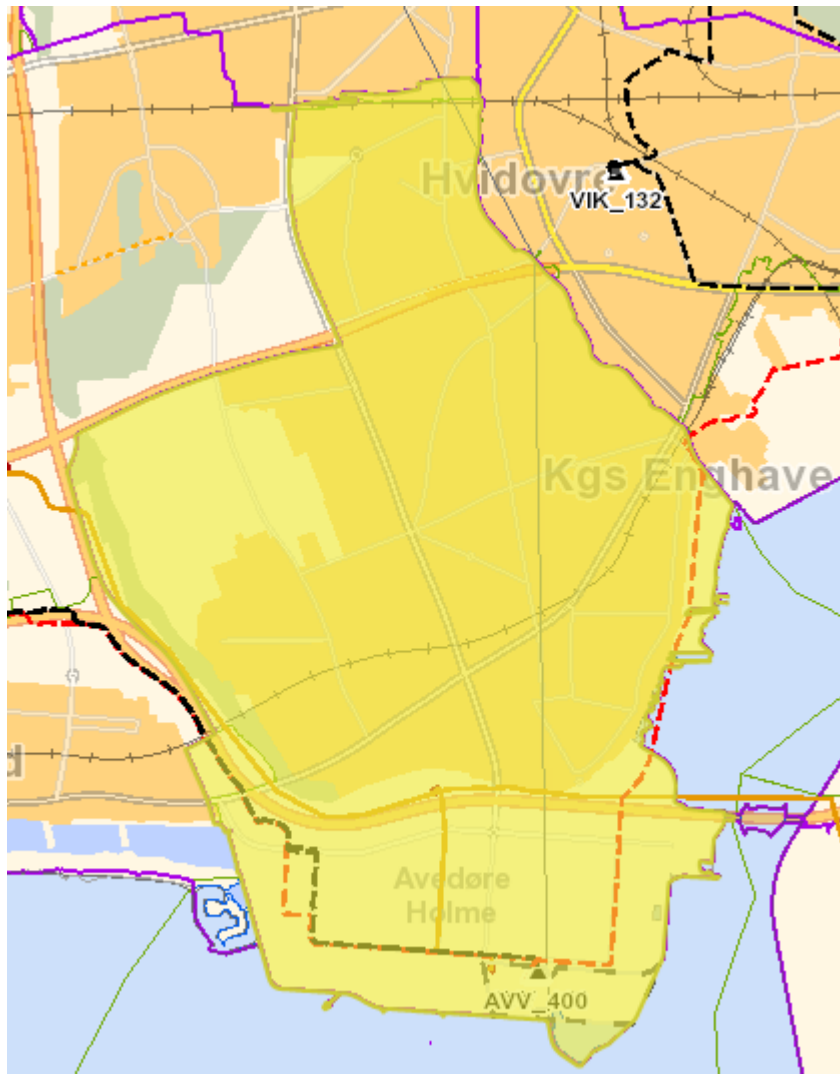

Med venlig hilsen

Gitte Madsen
Elteknisk konsulent
Plan og Miljø - Team 3. parter

Tlf.: +4570220275

e-mail: 3.parter@energinet.dk

Fra: Jørn Dalgaard Mikkelsen
Sendt: 29. juni 2016 20:32
Til: Henrik Nielsen
Cc: 'Krogstad'; kristina.e.young; Svend Sørensen; Mogens Jørgensen; Nej til Trafikstøj
Emne: SV: Orientering om fremlæggelse af revideret kommuneplanforslag for Hvidovre - Forslag til Kommuneplan 2016

Kære Henrik Nielsen!

Jeg må indrømme at jeg er meget forundret over det lave ambitionsniveau Hvidovre Kommune har beskrevet i Kommunalplanen for 2016.

Der er meget få af vore "såkaldte grønne områder" der ikke er befængt af en massiv trafikstøj. Det er absolut ikke en dejlig tur man kan tage i dette støjhelvede.

Hvor er "Herlighedsværdien" blevet af? Da vi kom til Hvidovre i 1983 var der fred og ro, men nu har BaneDanmark, Vejdirektoratet og Transportministeren destrueret Hvidovre, så denne by er blevet en "Stopping place for losers". Vi burde faktisk ikke betale grundskat, da vore grunde er invaderet af en infernalsk trafikstøj, så vi ikke kan kommunikere med hinanden uden at råbe.

Hvad har I tænkt jer at gøre ved det??

4.0 Benyttelse og beskyttelse af landskabet

Let adgang til lokale, grønne områder og til de større, attraktive naturområder er en forudsætning for god livskvalitet og sundhed for borgerne.

Kommunen er heldigvis beriget med en række større og mindre grønne områder - fra den friserede bypark til det overdrevagtige slettelandskab. Disse grønne områder skal sikres og bevares, lige som der skal ske en udbygning og videreudvikling af de grønne områder og tilgængeligheden til dem.

Samtidig er de grønne områder hjemsted for et dyre- og planteliv, der er truet af forskellige former for forurening fra landbruget, byområderne, industrien og trafikken. Dette pres er med til at forringe naturgrundlaget og dermed også områdernes rekreative udnyttelse. Den rekreative og landbrugsmæssige udnyttelse af de grønne områder og landskabet skal derfor ske under hensyntagen til beskyttelsen af miljøet og naturvardiene. Kommunalbestyrelsens målsætninger:

- De landskabelige værdier skal understøttes og udvikles med bevaring af den grønne kile og med sikring af en tydelig grænse mellem by og land.
- Den offentlige adgang til rekreative oplevelsesmuligheder i det åbne land skal bevares og tilgængeligheden sikres og øges gennem etablering af flere adgange til og stier gennem området.
- Der skal sikres gode adgangsforhold langs kysten for kommunens borgere.

Retningslinjer

5.12.1

Støjbelastede arealer, dvs. arealer der er belastet med mere end de vejledende grænseværdier:

- Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser og lignende; Lden 53 dB fra veje; 59 dB fra jernbane:

Det er nogle helt forkerte grænseværdier Miljøministeriet har foreslået. De har tryllet med tallene, og tryllestavens navn er Lden.

Lden står for: d= dag, e= evening og n= night

WHO og EU's anbefalede grænseværdier er der overhovedet ikke taget højde for n= night må kun være 40 DB fra kl. 2200 - 0700. Hvis trafikstøjen er højere vækkes beboerne, og de får en lang række alvorlige sygdomme såsom hjerte-kar sygdomme, slagtilfælde, diabetes, og kræft. 800 danskere der bor ved veje med høj trafikstøj dør hvert år. Det er 4 x

mere end der dør af trafikulykker. Det er helt forkert at larmen fra togene om natten godt må være 85 DB. Den skal ned under 40 DB mellem 2200 - 0700. Det er helt ude i hampen, at togstøjen på 85 DB kan jævnes ud over et døgn eller et år, så den kommer under 60 DB. **Den skal under de 40 DB.**

Jeg efterlyser også et stærkt ambitionsniveau på støjgrænserne. Det hører ingen steder hjemme at 52% af Hvidovres beboere er ramt af trafikstøj over grænseværdien fra statslige veje. Det er jo nemt og relativt billigt at sænke hastigheden på Motorvejene gennem Hvidovre. I kan jo sagtens følge Brøndby og andre kommuner på Vestegnen, og gøre indsigelser fra alle kommunerne overfor Vejdirektoratet og Transportministeren. Som Brøndby også skriver i Vestegnen onsdag d. 29. juni (se attached file), så hjælper det også med støjdæmpende asfalt. Nu er det bare med at komme i arbejdstøjet og få løst Hvidovres massive problem med trafikstøjen.

- Boligområder, daginstitutioner, skoler og andre og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler og lignende, kolonihaver, nyttehaver, udendørs opholdsarealer, bydelsparker mv.; Lden 58 dB fra veje; 64 dB fra jernbane
- Hoteller, kontorer, liberale erhverv mv.; Lden 63 dB fra veje; 69 dB fra jernbane
ma ikke udlagges til støjfølsom anvendelse, med mindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støj ved etablering af afskæringsforanstaltninger.

5.12.2

Nar der i lokalplanlægningen udlagges landzonearealer til støjfølsom anvendelse, skal det sikres, at Miljøstyrelsens vejledende regler om støj kan overholdes i planområdet ved støj fra veje og jernbaner samt virksomheder.

Med venlig hilsen

Jørn

Professor Jørn Dalgaard Mikkelsen
Center for Bioprocess Engineering
Dept. Of Chemical & Biochemical
Engineering
Technical University of Denmark

Søltofts Plads
Building 229 DTU
DK-2800 Kgs. Lyngby
Denmark

Fra: Jørgen Morsing
Sendt: 26. august 2016 13:06
Til: Offentlig postkasse Kultur, Miljø & Vækst
Emne: Kommentarer til det udsendte forslag til Kommuneplan 2016

Hej

Vedrørende Energi og varmforsyning under redegørelse, har jeg følgende kommentarer som jeg har markeret med gult:

Varmeforsyningen i en klimakommune

Hvidovre er "Klimakommune" og har siden 2008 forpligtet sig til at reducere CO₂-udledningen med 2 % om året indtil 2025. I de første år har reduktionerne haft fokus på kommunens egen virksomhed. Senere skal borgere og virksomheder mere på banen. Vi har i denne forbindelse udarbejdet en klimakommunehandlingsplan.

At nedbringe CO₂-udledningen er sat på dagsorden internationalt, nationalt og lokalt. Boligopvarmning er en af de CO₂-kilder, som kommunen har mest direkte indflydelse på via varmeplanlægningen. Kraftvarmeverket på Avedøre Holme producerer både el og fjernvarme. Ved at udnytte fjernvarmen maksimalt til boligopvarmning, vil der ske et markant fald i den samlede udledning af CO₂ fra kommunen. Avedøreværket ombygger i løbet af 2016 blok 1 til træpiller. Begge blokke er herefter i stand til at fyre med træpiller, som er en mere miljø- og klimavenlig energikilde end kul. De fjernvarmeforsynede ejendomme bliver fremover forsynet med en mere miljørigtig opvarmning.

I Hvidovre er halvdelen af byområderne i dag forsynet med naturgas med individuelle fyr, mens den anden halvdel er forsynet med fjernvarme. Det er primært boligselskaberne og Avedøre Holme samt enkelte større ejendomme, der er forsynet med fjernvarme.

Det er distributionsselskabet Hvidovre Fjernvarme som forsyner borgere i Hvidovre med varme. Hvidovre Fjernvarme køber varmen fra transmissionsselskabet VEKS.

Foreningen Fjernvarmecentralen Avedøre Holme forsyner virksomhederne på Avedøre Holme med hedtvand. Foreningens varmforsyning er baseret på produktion fra Avedøreværket samt produktion på egne kedler.

Der er mange forskellige private og offentlige aktører med hver deres interesser inden for energiomstilling. Både Energistyrelsen og Region Hovedstaden peger på nødvendigheden af en fremtidig sammenhængende og tværgående energiplanlægning, koordination, kommunikation og samarbejde mellem kommuner og andre aktører.

Man er selvfølgelig velkommen til at tage kontakt, hvis der er behov uddybende kommentarer.



Med venlig hilsen
Fjernvarmecentralen Avedøre Holme

Jørgen Morsing
Drifts- og administrationschef

6.

Fra: Karina Bidstrup
Sendt: 2. september 2016 14:14
Til: Offentlig postkasse Kultur, Miljø & Vækst
Cc: Ulrik Jensen
Emne: Høringssvar fra Avedøreværket - Forslag til Kommuneplan 2016

Efter aftale med vores miljøkoordinator Ulrik Jensen fremsendes Avedøreværkets høringssvar i forbindelse med Forslag til Kommuneplan 2016.

Med venlig hilsen
Karina Bidstrup
Sekretær
Support Øst
Bioenergy & Thermal Power

DONG Energy



Hammerholmen 50
2650 Hvidovre
www.dongenergy.com

Hvidovre Kommune
Plan- og Miljøafdelingen
Hovedstensvej 45
2650 Hvidovre
Mail: kmv@hvidovre.dk

DONG Energy Thermal Power A/S
Avedøreværket
Hammerholmen 50
2650 Hvidovre
Danmark

Tlf. +45 99 55 01 00
Fax +45 99 55 01 99

www.dongenergy.dk
CVR-nr. 27 44 64 69

Forslag til Kommuneplan 2016

2. september 2016

Høringssvar fra Avedøreværket.

DONG Energy Bioenergy & Thermal Power har med stor interesse læst Hvidovre Kommunes Forslag til Kommuneplan 2016, der er fremlagt i offentlig høring indtil, den 5. september 2016.

DONG Energy Bioenergy & Thermal Power har kraftvarmeværket Avedøreværket, beliggende på Avedøre Holme.

Vores ref. ULRJE/KARBI
Dok. nr. 2555572
(ver. nr. 2555572A)
Sagsnr. 105-14-0001

ulrje@dongenergy.dk
Tlf. +45 99 55 23 86

Avedøreværket har følgende bemærkninger til Forslag til Kommuneplan 2016, som bedes indarbejdet i Kommuneplan 2016 af hensyn til de fremtidige udviklingsmuligheder i industriområdet Avedøre Holme.

Afsnit 5.0 Omstilling til fremtiden

Redegørelsen

Det fremgår, at Hvidovre Kommune i en proces med borgere, virksomheder og andre relevante partnere, vil iværksætte et antal grønne omstillingsprojekter og initiativer indenfor følgende temaer:

- Mindre og grønnere energiforbrug
- Et grønt erhvervsliv
- Grøn transport
- Affald som ressource

Temaerne kunne suppleres med et tema om at energieffektivisere affaldsbehandling fx ved behandling af affald i nærområdet.

Afsnit 5.1 Grønt Erhverv

Det fremgår, at det grønne erhvervsliv i Hvidovre bl.a. skal styrkes ved at tiltrække nye grønne virksomheder til kommunen, men umiddelbart kan det også styrkes ved brug af nye teknologier, når de kan virke positivt for miljø og samfund. De nye grønne virksomheder bør vel være innovative for at sikre en Grøn omstilling. Det forslås at innovative og teknologier tilføjes:

"For at styrke det grønne erhvervsliv i Hvidovre skal der fokus på en Grøn Omstilling af det eksisterende erhvervsliv blandt andet ved at styrke grønne industrisymbioser og ved at tiltrække nye, grønne innovative virksomheder og teknologier til kommunen".

Afsnit 5.2.4

I tabellen er angivet afstande for eksisterende anlæg. Tabellen kunne suppleres med afstandskrav for andre typer affaldsbehandlingsanlæg.

Dok. nr. 2555572


Afsnit 5.9 Områder til tekniske anlæg

Kommunalbestyrelsens målsætninger bør suppleres med en målsætning om, at sikre arealer for etablering af nye innovative miljøvenlige metoder til nyttiggørelse og oparbejdning af affald.

Afsnit 5.9.4

Arealreservationen til naturgaskompressorstationen på området ved AVV Miljø, som rækker ind på Avedøreværkets område bør kunne lempes ud fra en konkret vurdering af de risikomæssige forhold, således at arealreservationen ikke udgør en unødvendig begrænsning for anvendelse af arealet for byggeri eller anlæg.

Med venlig hilsen
DONG Energy

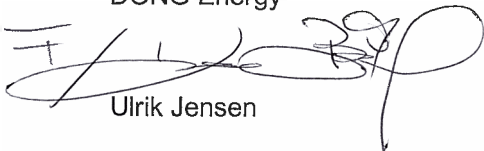

Ulrik Jensen

Fra: Sebastian Honoré
Sendt: 5. september 2016 17:46
Til: Offentlig postkasse Kultur, Miljø & Vækst
Emne: Høringssvar til Forslag til kommuneplan 2016

Hvidovre Kommune
Plan- og Miljøafdelingen
Hovedstensvej 45
2650 Hvidovre

Forslag til Kommuneplan 2016

Høringssvar fra Dennis Honoré, Grænsevej 15, 2650 Hvidovre

Jeg har med stor interesse læst Hvidovre Kommunes Forslag til kommuneplan 2016, der er fremlagt i offentlig høring indtil den 5. september 2016.

Jeg har følgende bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2016, som bedes indarbejdet i Kommuneplan 2016 af hensyn til de fremtidige udviklingsmuligheder i område Avedøregård, 4B41 hvori jeg er bosiddende.

Afsnit 3.5 Boligområder

I afsnit 3.5.4 beskrives at der bl.a. må være mindre dagligvarebutikker i området. Jeg mener afsnit 3.5.4 bør suppleres med Take-away restauranter, så plangrundlaget stemmer overens med den faktiske anvendelse af området, med henvisning til burgerrestauranten, The Burger på Nordlundsvej 29. Det ville virkelig løfte vores lokalområde hvis der var flere forskellige typer take-away restauranter i lokalområdet Avedøregård.

I afsnit 3.5.5 angives det som en forudsætning for drift af virksomhed i boligerne at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. Dette mener jeg er en unødvendig forudsætning, som bør undlades, da de typer af virksomheder, der beskrives i afsnit 3.5.4 og 3.5.5 typisk ikke giver anledning til parkering af mere end 1-3 biler som der sagtens er plads til på vejene i området.

Med venlig hilsen

Dennis Honoré
Grænsevej 15
2650 Hvidovre

Fra: Mads Popowitz
Sendt: 6. september 2016 08:19
Til: Offentlig postkasse Kultur, Miljø & Vækst
Emne: Høringssvar på Kommuneplan 2016

Til Hvidovre Kommune,

Nedenfor er HOFORs høringssvar på Kommuneplan 2016. Svaret er desværre blevet en dag forsinket pga. sygdom.

Side 130: I første afsnit findes sætningen: "Der bør løbende ske en udvikling af kloaksystemet med tiltag, der tilpasser systemet til situationer med skybrud"

Om end sætningen er åbent formuleret vil HOFOR gerne påpege at håndtering af skybrud ikke er forsyningens pligt og at vi derfor ikke er forpligtet til at tilpasse kloaksystemet til skybrud.

Side 131: I afsnit 6.1.3 bør årstalsperioder opdateres.

Side 131: Afsnit 6.1.4 indeholder serviceniveau for kloakken. Det beskrevne serviceniveau er kun for den fælleskloakerede del af Hvidovre. For den separatkloakerede del af Hvidovre er serviceniveauet stuvning til terræn hvert 5. år. Dog hører beskrivelse af serviceniveau for kloakker hjemme i Spildevandsplanen og ikke i Kommuneplanen, og HOFOR mener derfor ikke det bør beskrives her.

Med venlig hilsen

Mads Popowitz
Planlægger
Plan - VS
Regn- & Spildevand

Tænk på miljøet - spar på vand og energi !